


Installationsanvisning Syreaktivator



Eventuell bypass.
Vid bypass monteras 3 st avstängningsventiler.

Skjutventilen vid dräneringsslangen skall justeras
så att ca 1,4 liter/minut rinner till avloppet då pumpen är i drift!

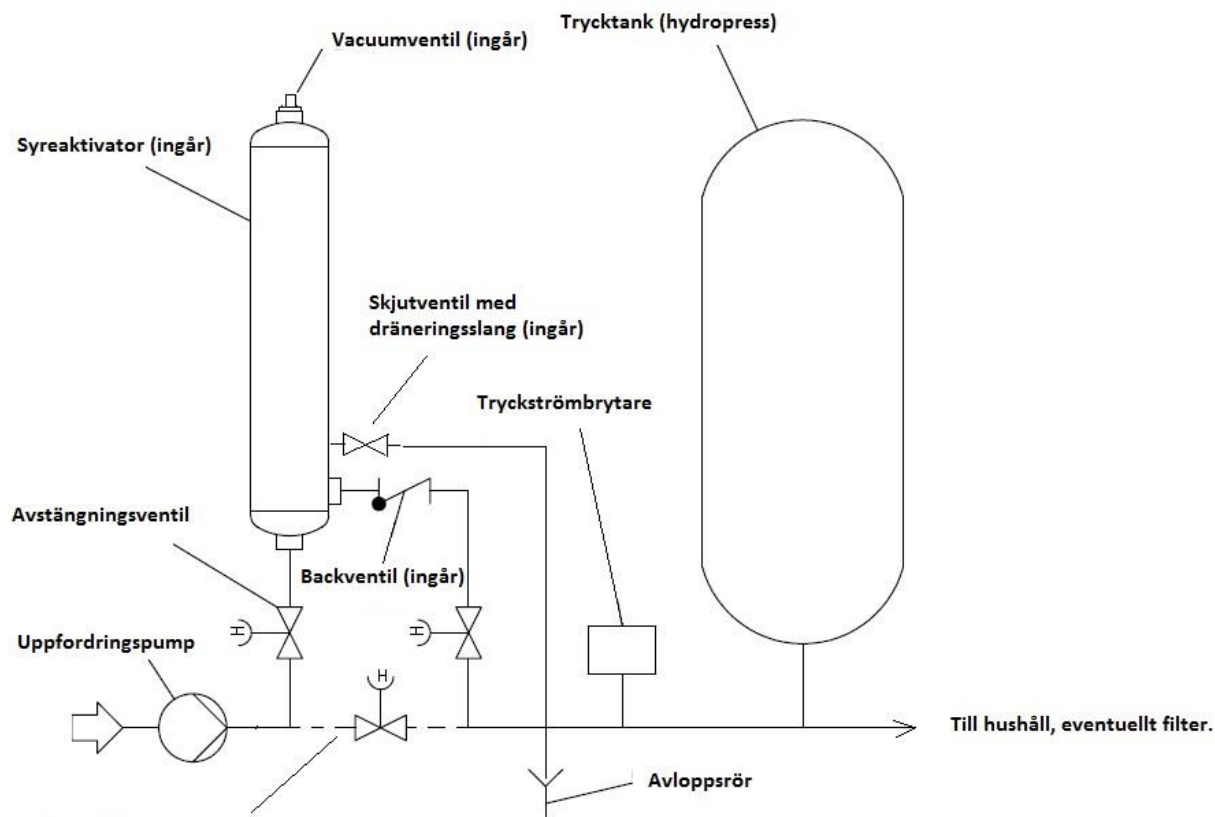